



# ESQUEMA DE INSTALAÇÃO - VARIADOR V30 CABO F

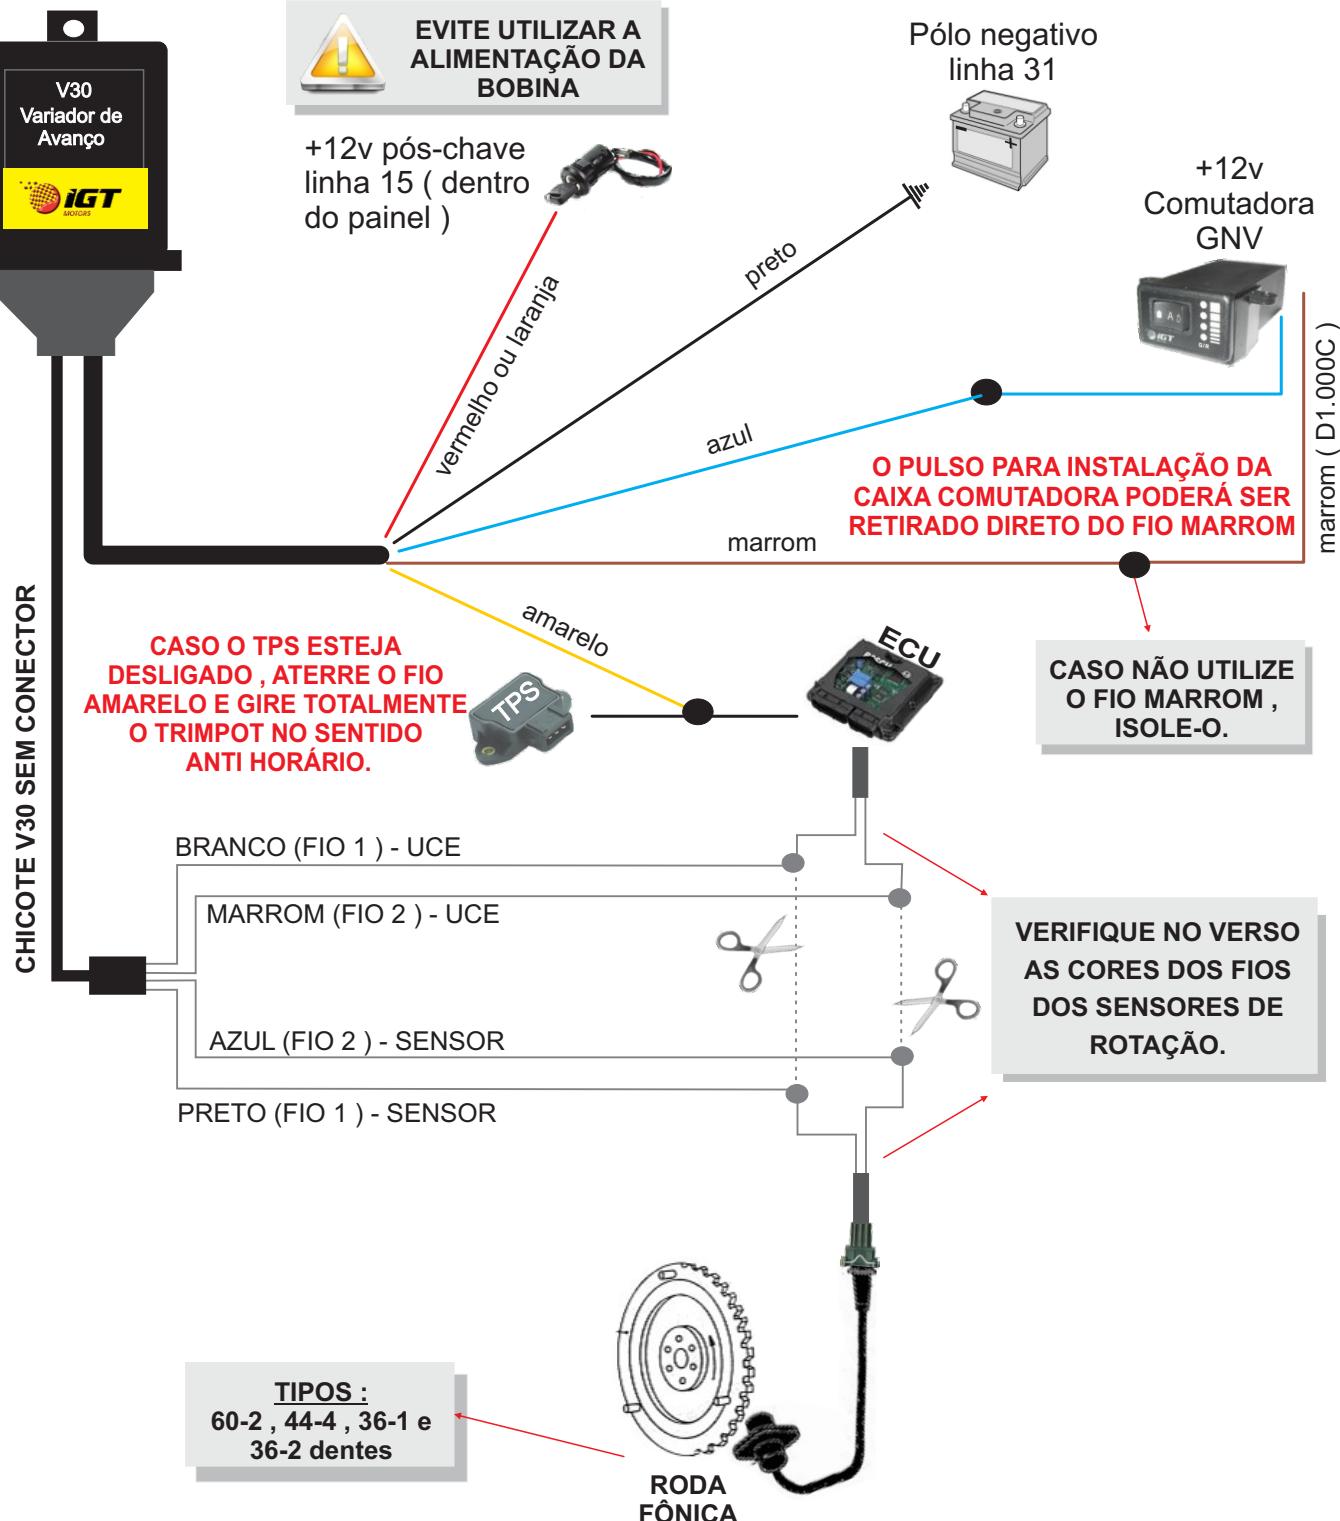

EM CASO DE ACCELERADOR ELETRÔNICO , CONECTAR O FIO AMARELO NO SINAL DO SENSOR DE POSIÇÃO DO PEDAL DO ACCELERADOR. NUNCA CONECTAR O FIO AMARELO NO CORPO DO ACCELERADOR ELETRÔNICO DO TBI DO MOTOR.



**IGT**  
MOTORS

Tel.: 21 2573-9002 / 3868-3564  
[www.igtquantum.com.br](http://www.igtquantum.com.br)

MKT\_0029